

## Funktion


Varmluftsenheten regleras med en fyra-läges vridströmställare, 0-1-2-3.

Den kan monteras i flera olika lägen, liggande, hängande, stående men vertikal montering med utblåsen över varandra innebär att fläktmotorn arbetar med ökad belastning på lagren som förkortar lagrens livslängden radikalt.

Enheten är försedd med en 4-polig hankontakt och motsvarande honkontakt sitter på kablaget som dras till vridreglaget.

Aggregatet ska avsäkras med 15A vid 12 volt och 7,5A vid 24 volt.

## Elinkoppling

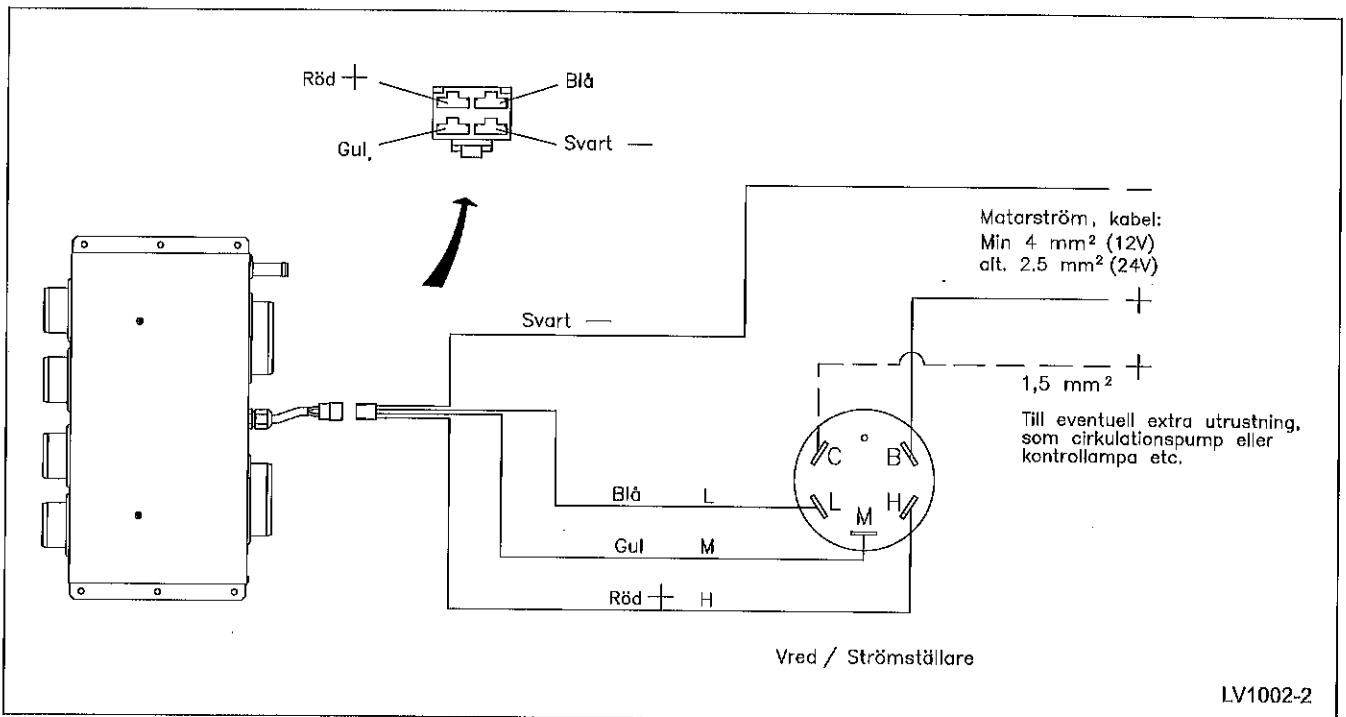

## Manöverdon

